Oi Electric

OST-716BⅣ型(IPタイプ)
接点情報伝送装置・SNMP監視制御端末

概要 及び 外観

本装置は、IP回線を伝送路として、接点情報を伝送する装置です。
スレーブ装置を拡張することで接点(DI、DO)の増設が可能です。
また、SNMPプロトコルにも対応しているため、SNMPマネージャーにて監視制御も可能です。

IS装置

IR装置

・重量:約2kg　・外形寸法:210mm(W)×43mm(H)×250mm(D)(突起物除く)

装置分類

装置分類	装置型名	内容	備考
マスター装置〔IPタイプ〕	OST-716BⅣ-IS	送信IPタイプ〔接点入力16点/台〕	◆SNMPによる片端末運用による監視制御も可能です。 ◆接点対向伝送においてもSNMP監視制御可能です。
	OST-716BⅣ-IR	受信IPタイプ〔接点出力16点/台〕	
スレーブ装置〔拡張装置〕	OST-716BⅣ-SS	接点入力16点/台	
	OST-716BⅣ-SR	接点出力16点/台	

特　長

- 基本構成(マスター装置)による16点の接点情報伝送
- スレーブ装置の拡張が可能
  - ・拡張(16点/台)により、接点情報の双方向伝送が可能
  - ・最大128点の接点伝送(逆方向は、最大112点の伝送)
- 最大4台のSNMPマネージャーにて監視制御可能
- Webブラウザーにて各種メンテナンスが可能
  (各種設定、状態表示、接点制御、ログ表示等)

大井電気株式会社

OST-716BIV型(IPタイプ)
接点情報伝送装置・SNMP監視制御端末

構成例

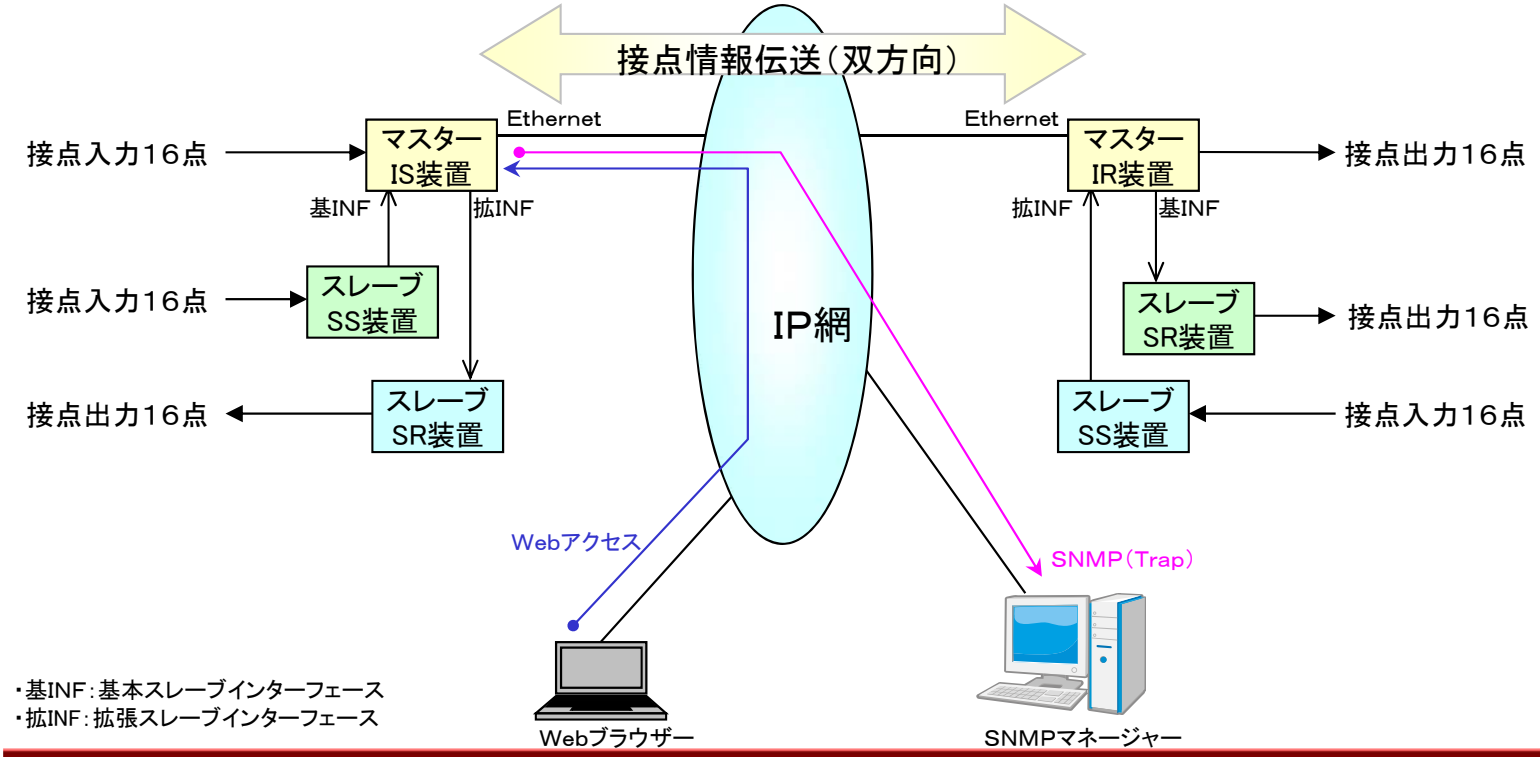

・基INF:基本スレーブインターフェース
・拡INF:拡張スレーブインターフェース

主な仕様

項目	仕様
温度	・−10℃ ～ +50℃(動作保証) ・ 0℃ ～+40℃(性能保証)
湿度	・30～90%(動作保証)(結露なきこと) ・40～85%(性能保証)(結露なきこと)
電源	AC100V/DC110V/DC−48V/DC−24V
消費電力	12W以下
スレーブ装置最大接続数	・基本スレーブインターフェース:7台 ・拡張スレーブインターフェース:7台
伝送路インターフェース	10BASET-T/100BASE-TX(RJ45)
接点入力インターフェース	・印加電圧:DC24V ・流出電流:10mA以下 ・ラッピング端子
接点出力インターフェース	・接点容量:DC110V/200mA以下 ・ラッピング端子
警報出力	1点(接点容量:DC110V/200mA以下)

◎本製品は改良のため、予告なく変更する場合があります。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

大井電気では、品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001及び環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認証を取得しています。
ISO9001登録証番号(1996-7月:JQA-1340(認証範囲:全社)
ISO14001登録証番号(1998年-11月):JQA-EM0252(認証範囲:水沢製作所)

大井電気株式会社

本　　社　〒222-0011 横浜市港北区菊名7-3-16　TEL:045-433-3051 FAX:045-401-2194
北海道支社　〒060-0041 札幌市中央区大通東4-4-18 FJ-1st.BLD 2F　TEL:011-222-7395 FAX:011-271-1560
東北支社　〒981-0811 仙台市青葉区一番町4-1-1仙台セントラルビル4F　TEL:022-209-5901 FAX:022-209-5951
中部支社　〒466-0064 名古屋市昭和区鶴舞2-4-17名伸ビル　TEL:052-882-4651 FAX:052-882-4652
大阪支社　〒564-0063 吹田市江坂町 1-21-39土泰第1ビル203号　TEL:06-6388-6001 FAX:06-6388-6502
広島支社　〒730-0036 広島市中区袋町5-5マキデザインビル4F　TEL:082-241-8680 FAX:082-241-8283
九州支社　〒810-0001 福岡市中央区天神4-8-25ニッコービル6F　TEL:092-731-2201 FAX:092-731-2238

お問い合せ

KA1403274C